



▪ **ระดับเสียง**

การตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านละออง โรงเรียนราชกรูดวิทยา (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38) และชุมชนหมู่ 2 บ้านล่าง โดยดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ทำการตรวจวัดระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 2 ทำการตรวจวัดระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 สรุปผลการตรวจวัดดังนี้

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด		ผลการตรวจวัด	
			ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (เดซิเบล(เอ))	ระดับเสียงสูงสุด (เดซิเบล(เอ))
โรงเรียนบ้านละออง	ครั้งที่ 1	11-12 ก.ค. 63	73.4	109.7
		12-13 ก.ค. 63	75.5	110.1
	ครั้งที่ 2	28-29 ต.ค. 63	65.5	100.0
		29-30 ต.ค. 63	64.9	96.4
โรงเรียนราชกรูดวิทยา (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38)	ครั้งที่ 1	11-12 ก.ค. 63	60.0	101.9
		12-13 ก.ค. 63	75.3	105.5
	ครั้งที่ 2	28-29 ต.ค. 63	61.1	82.9
		29-30 ต.ค. 63	60.4	84.5
ชุมชนหมู่ 2 บ้านล่าง	ครั้งที่ 1	11-12 ก.ค. 63	57.9	94.0
		12-13 ก.ค. 63	75.6	110.2
	ครั้งที่ 2	28-29 ต.ค. 63	68.2	102.3
		29-30 ต.ค. 63	69.0	96.3
ค่ามาตรฐาน ^{1/}			70	115

หมายเหตุ : ตรวจวัดโดยบริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

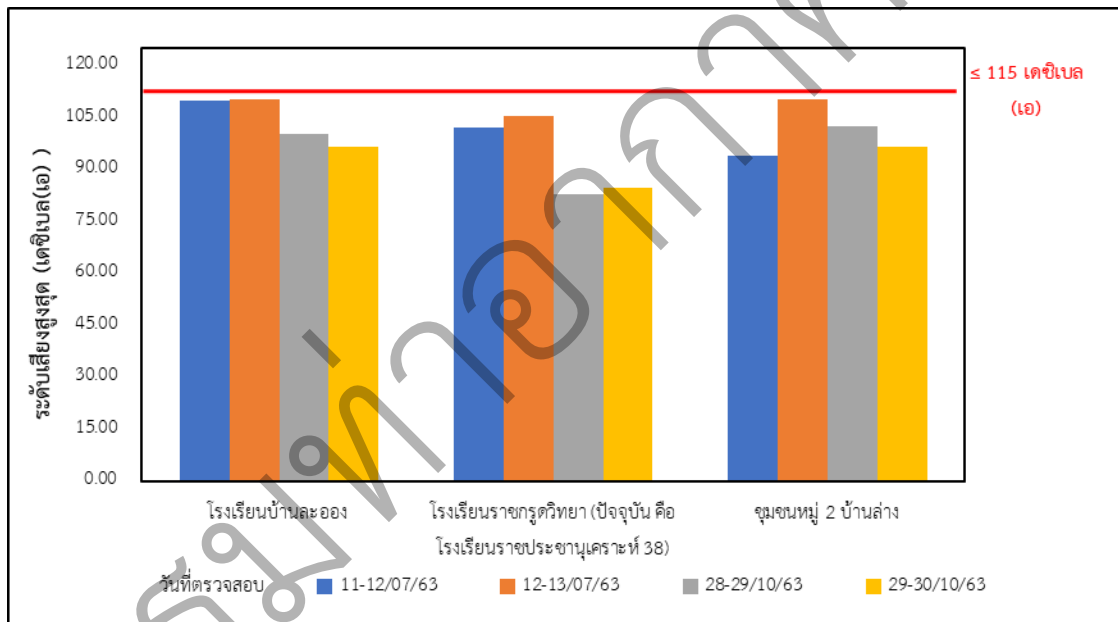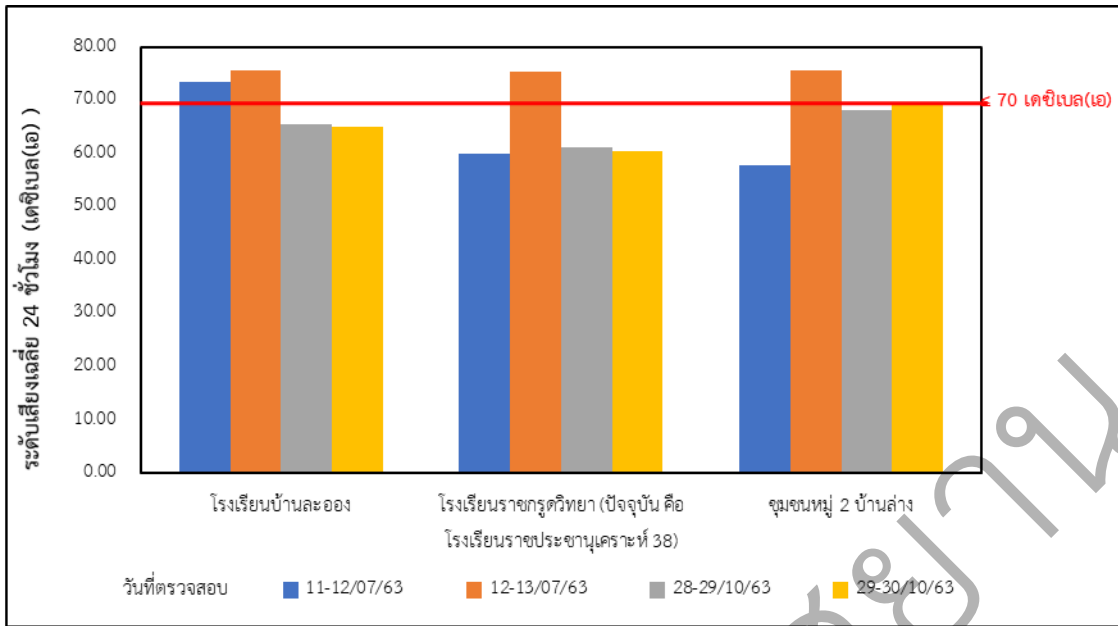

รูปแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานระนอง